


DL-TB MODEL

特 長

- 6段×10素子
- RS-485通信を使用し、表示出来ます。
- 回路用のDC5V電源とLED用の5V電源を供給して下さい。
- 電源、RS-485入力コネクタは渡りが出来るように設計されています。
コネクタは日本圧着端子製のXHを採用
- RS-485は1/4Unit Load製品を使用しているため通常のRS-485製品では1ライン上にRS-485機器が32台に対し128台まで接続可能です。
- ボーレートは38,400bpsを採用しています。
ボーレートの変更は内部ファームウェアにて変更可能
- CN3の出力を使用することによりLED等を接続し、点灯することができます。
定電流ドライバ出力




型 式

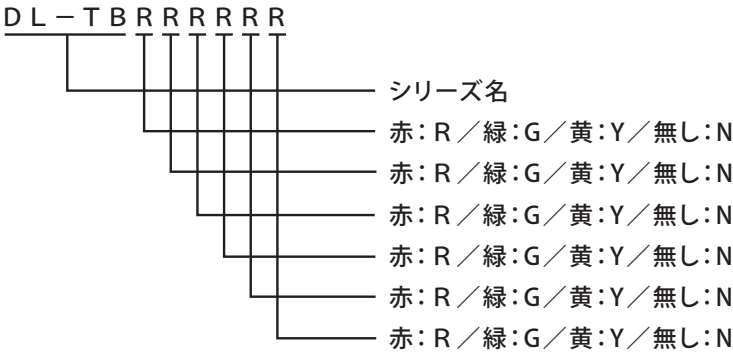

仕様・規格一覧

項 目	仕 様
型式	DL-TB①②③④⑤⑥
電源・電圧	DC5V
通信(入力)仕様	RS-485(38,400bps(内部ファームウェアにて変更可能))
表示仕様	φ5LED表示灯 6段×10列 ①～⑥:上段より色指定(赤:R、緑:G、黄:Y、無し:N)
機能	RS-485通信にて上位からの表示情報を受信し、6段×10列のLEDを表示します。
使用環境	屋内 温度0～**℃、湿度**RH以下
外形寸法(mm)	外形:130(W)×155(H)、取付:120(W)×145(H)
定価	オープン価格

DL-TB MODEL

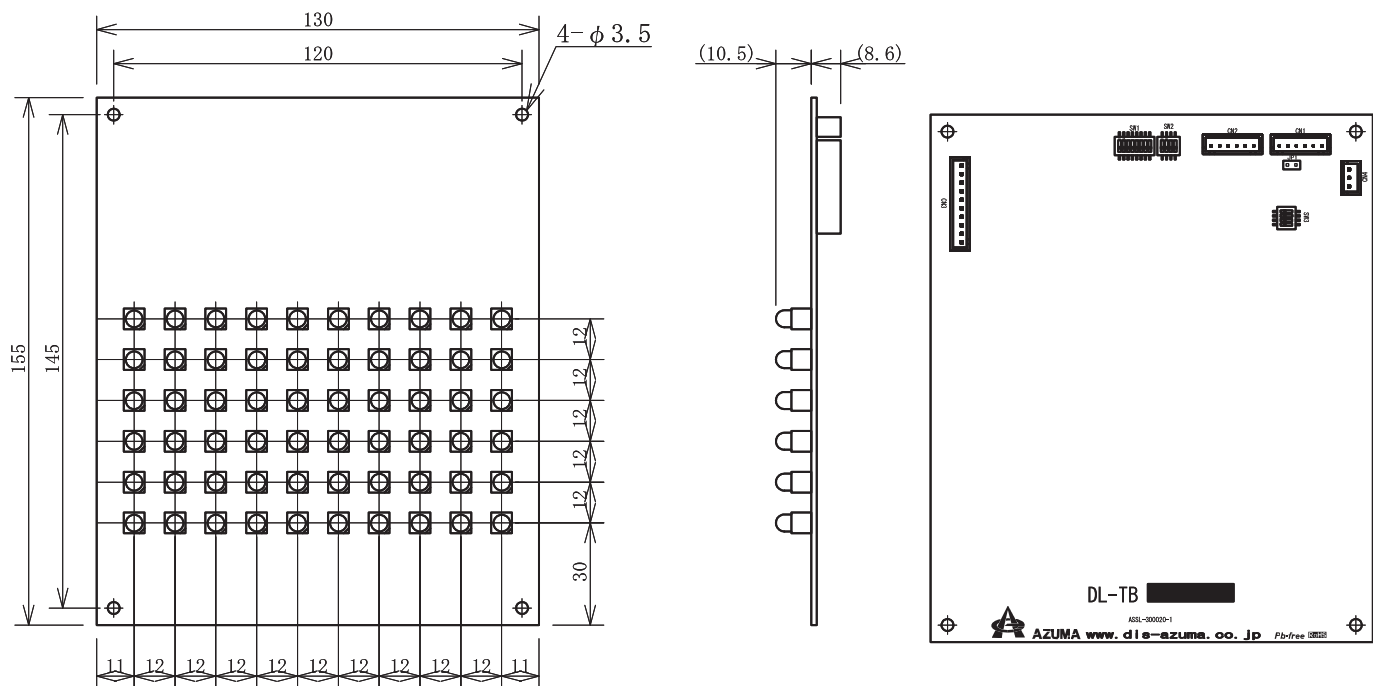

端子接続図

■CN1,2(RS,485,電源)

No.	内 容
1	D A T A +(RS-485)
2	D A T A -(RS-485)
3	V L E D
4	V G N D
5	5 V
6	G N D

B6B-XH-A

■CN3(出力信号)

No.	内 容
1	5 V
2	O U T 1
3	O U T 2
4	O U T 3
5	O U T 4
6	O U T 5
7	O U T 6
8	O U T 7
9	O U T 8
10	G N D

B10B-XH-A



吾妻電機株式会社 *Display and Control system* <http://www.dis-azuma.co.jp/>

本 社 〒214-0038 神奈川県川崎市多摩区生田 3-2-1
TEL (044)900-4030 FAX (044)900-4604

東京支社 〒171-0021 東京都豊島区西池袋三丁目 1 番 15 号
西池袋 TS ビル 4 階
TEL (03)****_**** FAX (03)****_****

静岡事業所 〒424-0003 静岡県静岡市清水区蜂ヶ谷 132-1
TEL (054)340-1451 FAX (054)340-1450

●お問い合わせ、ご用命は下記の代理店・販売店へどうぞ